



Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.

Società certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ACM Ltd.

accreditamento Ukas n. 245 Certificato n. 091071A

Riconoscimento Ministero della Sanità Prot. n° 703.59.110/3697

Iscrizione Registro Regionale Laboratori per autocontrollo n° 0300123104001



LAB N° 0502

Membro di MLA EA per lo schema di accreditamento LAB

Signatory of EA MLA for the accreditation scheme TL

Rapporto di prova: N° 14/1053

Data emissione: 21/03/14

Pag. 1/1


Richiedente

Comune di Brusimpiano

Via Carlo Battaglia, 5

21050 Brusimpiano (VA)

Campionamento: a cura ns. personale Tecnico (non soggetto ad accreditamento ACCREDIA)
Trasporto campioni: a cura ns. personale Tecnico
Data e ora campionamento: 19/03/14 ore 11:25 - Verbale N° 14/230 - PO N°02 Rev. 7 e PO N°34 Rev. 2
Punto di prelievo: rubinetto
Data ricevimento campione in laboratorio: 19/03/14
Data inizio analisi: 19/03/14
Data fine analisi: 20/03/14

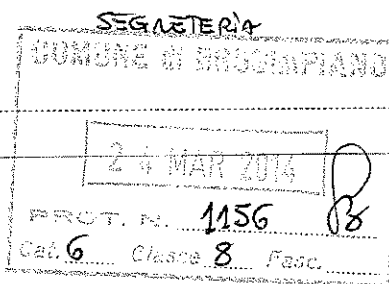

Denominazione attribuita dal Richiedente: Acqua Sorgente Cop
Identificazione campione: ns. N° interno 14/2546
Temperatura di prelievo: 8,8°C
Aspetto campione: liquido limpido incolore
Temperatura di trasporto: 5,8°C

Prova	Risultato di prova	Incertezza (•)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Batteri coliformi a 37°C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
N Piombo	<1	-	-	10	µg Pb/l	APAT CNR IRSA 3230B Man. 29:2003

Denominazione attribuita dal Richiedente: Acqua di rete - Origine: bagno Municipio
Identificazione campione: ns. N° interno 14/2547
Temperatura di prelievo: 9,6°C
Aspetto campione: liquido limpido incolore
Temperatura di trasporto: 5,8°C

Prova	Risultato di prova	Incertezza (•)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unità di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Batteri coliformi a 37°C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
N Piombo	<1	-	-	10	µg Pb/l	APAT CNR IRSA 3230B Man. 29:2003

Il Responsabile del Laboratorio

Il Responsabile Tecnico

A = Prova accreditata da ACCREDIA N = Prova non accreditata da ACCREDIA (•) Incertezza = Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa come intervallo di variazione all'interno del quale cade il valore atteso dell'analisi (intervallo di confidenza) con la probabilità del 95% e un fattore di copertura K = 2. Per le prove chimico-fisiche l'incertezza di misura indicata è il coefficiente di variazione percentuale (CV%) espresso come intervallo di concentrazione. Il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, viene smaltito dopo la verifica dei risultati di laboratorio. Il Marchio ACCREDIA non è da intendersi come certificazione di prodotto e non va riportato sul medesimo.