



Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l.

Società certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ACM Ltd.
accreditamento Ukas n. 245 Certificato n. 091071A
Riconoscimento Ministero della Sanità Prot. n° 703.59.110/3697
Iscrizione Registro Regionale Laboratori per autocontrollo n° 0300123104001



LAB N° 0502
Membro di MLA EA per lo schema di accreditamento LAB
Signatory of EA MLA for the accreditation scheme TL

Rapporto di prova: N° 14/4039
Data emissione: 16/10/14
Pag. 1/1

Richiedente
Comune di Brusimpiano
Via Carlo Battaglia, 5
21050 Brusimpiano (VA)

Campionamento:	a cura ns. personale Tecnico (non soggetto ad accreditamento ACCREDIA)
Trasporto campioni:	a cura ns. personale Tecnico
Data e ora campionamento:	13/10/14 ore 11:15 - Verbale N° 14/773 - PO N°02 Rev. 7
Punto di prelievo:	rubinetto
Data ricevimento campione in laboratorio:	13/10/14
Data inizio analisi:	13/10/14
Data fine analisi:	14/10/14

Denominazione attribuita dal Richiedente:	Acqua Sorgente Cop
Identificazione campione:	ns. N° interno 14/9787
Temperatura di prelievo:	12,3°C
Aspetto campione:	liquido limpido incolore
Temperatura di trasporto:	5,9°C


Stampa: 21 OTT 2014
 PROT. N. 6107
 Ab. 6 Classe 8 Frec. 5008

Prova	Risultato di prova	Incertezza (*)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unita' di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Batteri coliformi a 37°C	>200	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A <i>Escherichia coli</i>	165	115	272	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012


Denominazione attribuita dal Richiedente:	Acqua di rete - Origine: bagno Municipio
Identificazione campione:	ns. N° interno 14/9788
Temperatura di prelievo:	19,3°C
Aspetto campione:	liquido limpido incolore
Temperatura di trasporto:	5,9°C

Prova	Risultato di prova	Incertezza (*)		D.Lvo 31/01 Valore di parametro	Unita' di misura	Metodo di prova
		Limite inferiore	Limite superiore			
A Batteri coliformi a 37°C	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012
A <i>Escherichia coli</i>	0	-	-	0	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012

Il Responsabile del Laboratorio



Il Responsabile del Cliente

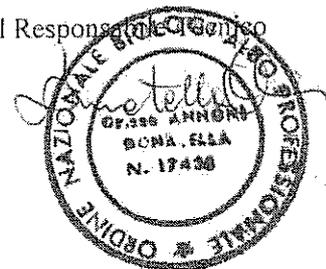

A = Prova accreditata da ACCREDIA N = Prova non accreditata da ACCREDIA (*) Incertezza = Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura è espressa come intervallo di variazione all'interno del quale cade il valore atteso dell' analita (intervallo di confidenza) con la probabilità del 95% e un fattore di copertura K = 2. Il rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione esaminato, salvo specifici accordi, viene smaltito dopo la verifica dei risultati di laboratorio. Il Marchio ACCREDIA non è da intendersi come certificazione di prodotto e non va riportato sul medesimo.